



ТЕПАК

**ООО «Тепло-энергетическое
предприятие**

**Архангельских котельных»
(ООО «ТЭПАК»)**

ИНН 2901245747 КПП 290101001

ОГРН 1142901002001

Юр.(факт.) адрес: 163069, Россия, г.
Архангельск, пр. Ломоносова, 81, офис 610
т/ф 63-90-30, e-mail: tepak029@gmail.com
Исх. № 5875 от 19.02.2025 года

Администрация города Архангельска
Заместителю Главы
городского округа
«Город Архангельск»

М.В. Иванову

Уважаемый Михаил Викторович!

В дополнении к письму № 5872 от 17 февраля 2025 года, направляем в адрес Администрации города Архангельска данные для внесения в схему теплоснабжения МО «Город Архангельск» на 2026 год в виде таблиц с указанием выработки и расхода топлива от источников теплоснабжения расположенных на ул. Капитана Хромцова, д. 10 корп. 1, ул. Родионова д. 25 стр. 5, ул. Постышева д. 35.

Просим Вас с 01 января 2026 года внести изменения в схему теплоснабжения МО «Город Архангельск», с учётом сведений предоставленных в данном письме.


Приложения:

1. Таблицы к главе 10 схемы теплоснабжения МО «Город Архангельск» от источников теплоснабжения расположенных на ул. Капитана Хромцова, д. 10 корп. 1, ул. Родионова д. 25 стр. 5, ул. Постышева д. 35 – 3 экз. на 1 стр.

Генеральный директор

Исп. Музыкин В.А., т. 8-911-872-5285

Чубаков А.В.

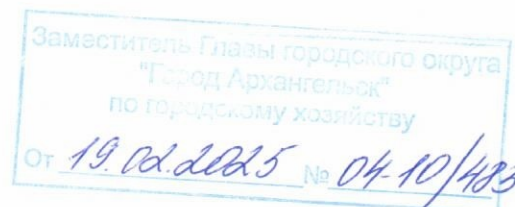


Глава 10. Котельная по ул. Постышева, д. 35 (сценарии 1 и 2)

Наименование	Единица измерения	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040
Нагрузка источника, в том числе:	Гкал/ч	7,299	7,299	7,299	7,299	7,299						
Выработка тепловой энергии на источнике	Гкал	26067	23576	25340	25739,12	25016,44						
Расход теплоэнергии на собственные нужды котельной	Гкал	1194	1080	1194	1138	1138						
Полезный отпуск тепловой энергии с коллекторов (отпуск в сеть)	Гкал	24872	22496									
Потери в тепловых сетях	Гкал			6226,12	6226,12	6226,12						
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям (из тепловой сети)	Гкал			17923	18375	17652,32						
Расход натурального топлива (мазут)	т	345	268	790	790	790						
Расход натурального топлива (щепа)	тыс. м3	23,157	21,165	20,182	19,711	19,711						
Расход условного топлива на производство тепловой энергии	тут.	6632	5997	6451	6451	6451						
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	254,427	254,382	254,523	259,894	259,894						

Генеральный директор

Чубаков А.В.

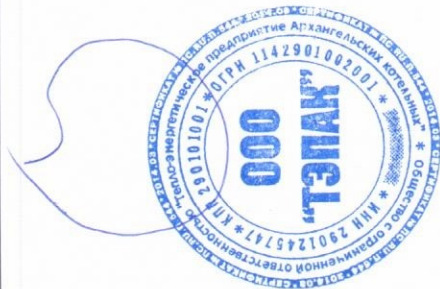


Глава 10. Котельная ул.Капитана Хромцова, д.10, к.1

Наименование	Единица измерения	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040
Нагрузка источника	Гкал/ч	5,8971	5,8971	5,8971	5,8971	5,8971						
Выработка тепловой энергии на источнике	Гкал	16755	16855	17330	17339	15440,72						
Расход теплоэнергии на собственные нужды котельной	Гкал	768	772	768	768	768						
Полезный отпуск тепловой энергии с коллекторов (отпуск в сеть)	Гкал	15987	16083									
Потери в тепловых сетях	Гкал	26210	2733	2741,99	2733,48	2733,48						
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям (из тепловой сети)	Гкал			13820	13829	11939,2						
Расход натурального топлива (мазут)	т	2680	2697	2777	2777	2460						
Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	3672	3694	3804	3804	3370						
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	219,2	219,2	219,5	219,5	218,3						

Генеральный директор

Чубаков А.В.

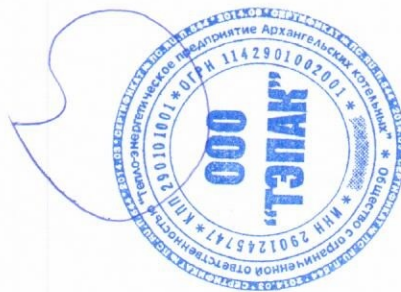

Глава 10. Котельная по ул. Родионова, д. 25, стр. 5 (сценарии 1 и 2)

Наименование	Единица измерения	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040
Нагрузка источника, в том числе:	Гкал/ч	12,783	12,783	12,783	12,783	18,680	18,68	18,68	18,68	18,68	18,68	18,68
Выработка тепловой энергии на источнике	Гкал	38136	36191	37010	37552,3	41714,4	54150	54150	54150	54150	54150	54150
Расход теплоэнергии на собственные нужды котельной	Гкал	1747	1658	1747	1747	1747	2484	2484	2484	2484	2484	2484
Полезный отпуск тепловой энергии с коллекторов (отпуск в сеть)	Гкал	36388	34533									
Потери в тепловых сетях	Гкал	13196	13189	12763	12763	14885,68	17619	17619	17619	17619	17619	17619
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям (из тепловой сети)	Гкал			22495	23042,3	25081,7	34047	34047	34047	34047	34047	34047
в том числе на приготовление ГВС на ЦТП	Гкал	1546,3	1546,3	1546,3	1546,3	1546,3	1546,3	1546,3	1546,3	1546,3	1546,3	1546,3
Расход натурального топлива (дизтопливо)	т	0,096	0,002	0,096	0,096	0,094	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
Расход натурального топлива (древесное топливо - щепы)	тыс. м3	31,284	30,801	30,861	30,861	35,054	45,503	45,503	45,503	45,503	45,503	45,503
Расход условного топлива на производство тепловой энергии	тут.	8461	8196	8349	8349	9460	12243	12243	12243	12243	12243	12243
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии	кг. у.т./Гкал	221,868	226,473	225,603	225,603	226,784	226,095	226,095	226,095	226,095	226,095	226,095

Генеральный директор

Чубаков А.В.

